

Declaração de Possibilidade de Esgotamento	D.P.E.:	100/16
	O.S.:	2057532
	Ligação:	1100013728

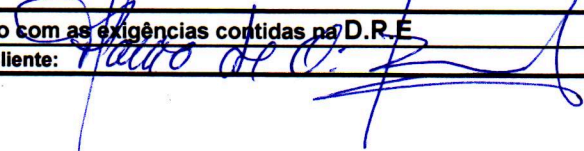

Solicitante:	ANTRELLI INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA-ME	Imóvel:	COMERCIAL
Endereço:	AVENIDA MARQUÊS DE PARANÁ - Nº 350	Bairro:	CENTRO
Referência:			

INTERESSADO	
Solicitante:	FLAVIO DE OLIVEIRA ROUPA
Qualificação:	SOLICITANTE
Endereço:	ACIMA

OBSERVAÇÕES	
<p>1- O imóvel deverá possuir caixa de gordura.</p> <p>2- O diâmetro da tubulação de esgotamento sanitário do empreendimento não poderá ser superior ao diâmetro da rede coletora de esgoto da concessionária.</p> <p>3- As contribuições de águas pluviais não poderão ser direcionadas para a rede coletora de esgoto.</p> <p>4- De acordo com o Decreto Estadual nº 22872/1996, Art. 82 - No caso de a instalação sanitária ou qualquer dispositivo de esgoto estiver situado abaixo do nível da rua, deverá ter seus esgotos elevados mecanicamente para o coletor do referido logradouro.</p>	

INFORMAÇÕES PARA O PROJETO	
<p>Profundidade máxima da CI a ser adotada Profundidade máxima da CI 0,65 m</p> <p>Diâmetro da Ligação a ser adotada Diâmetro 150 mm</p> <p>Declividade da ligação a ser adotada Declividade mínima de 1 %</p> <p>Para executar a ligação será necessário uma extensão de rede coletora de esgoto, cujas despesas de obra correrão por conta do interessado. O lançamento do efluente sanitário deste empreendimento deverá ser direcionado exclusivamente para a Avenida Marquês de Paraná.</p>	

Condições para a ligação	
<p>Em até 120 dias os documentos abaixo relacionados deverão ser apresentados para avaliação técnica, sob risco de ter sua solicitação de ligação de esgoto negada.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plantas de Instalações Sanitárias contendo: <ul style="list-style-type: none"> * Localização da Caixa de Inspeção (CI) para futura ligação na rede de esgoto; * Profundidade da CI; * Diâmetro do ramal predial (Tubulação de chegada na CI) * Vazão de projeto para cada ramal predial; * Localização das caixas de gordura; * Detalhe das caixas de gordura para visualização do acesso para limpeza. - Plantas de Drenagem Pluvial contendo: <ul style="list-style-type: none"> * Os ramais de drenagem do pavimento térreo e subsolo. * A localização das caixas de interligação dos ramais internos para a galeria do logradouro - Memorial de calculo contendo: <ul style="list-style-type: none"> * O dimensionamento detalhado das vazões em cada ramal predial; * O dimensionamento detalhado da caixa de gordura; 	

<p>Declaro estar ciente e de acordo com as exigências contidas na D.P.E.</p> <p>Data: 01/12/16 Ass. Cliente: </p>		<p>Ger. Operacional</p> <p>DATA: 05/12/2016</p> <p> Guilherme Franco Lecker Bravo CREA-RJ 2044136858</p>
---	--	---